

Da "pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it"
<pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it>
A "protocollo@pec.comune.ussassai.og.it" <protocollo@pec.comune.ussassai.og.it>
Data domenica 22 marzo 2015 - 14:43

AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO - CRITICITA' ORDINARIA (CODICE GIALLO) PER IL 23.03.2015

In allegato l'Avviso di allerta per rischio idraulico residuo, Criticità Ordinaria (CODICE GIALLO) per il 23.03.2015
Il CFD

Allegato(i)

1503220241329_Ordinaria_ok22.pdf (3125 Kb)





AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO CRITICITÀ ORDINARIA – ALLERTA GIALLA



Prot. n. 10E/2015 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 22/03/2015


Il Centro Funzionale Decentrato in data odierna, visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n. BCR/81/2015 del 22/03/2015, comunica che:

dalle ore 00.00 di Lunedì 23/03/2015 e sino alle ore 24.00 di Lunedì 23/03/2015 si prevede il livello di

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO RESIDUO sulla seguente zona di allerta:

FLUMENDOSA FLUMINEDDU

- ◆ Tutti i Comuni delle zone di allerta: Flumendosa Flumineddu
- ◆ PROVINCE di: CAGLIARI – NUORO – OGLIASTRA
- ◆ Direzione Generale del C.F.V.A. – Sala Operativa Regionale
- ◆ 118 Cagliari e Sassari
- ◆ Direzione Generale dell'ARPAS
- ◆ ARPAS – Dipartimento Specialistico Regionale Idro Meteo Climatico
- ◆ Direzione Generale dell'Ente Foreste
- ◆ Enel Produzione UB Sardegna
- ◆ Abbanoa SpA
- ◆ Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari
- ◆ Assessorato Difesa dell'Ambiente
- ◆ E.N.A.S.
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture
- ◆ Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizi del Genio Civile
- ◆ ANAS S.p.A. - CAGLIARI
- ◆ Telecom
- ◆ Consorzi di Bonifica: ENAS Diga Cantoniera sul Tirso-Consorzio Sorveglianza Diga Temo-Consorzio Industriale Provinciale C.I. - ANPAS
- ◆ PREFETTURE di CAGLIARI – NUORO
- ◆ Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

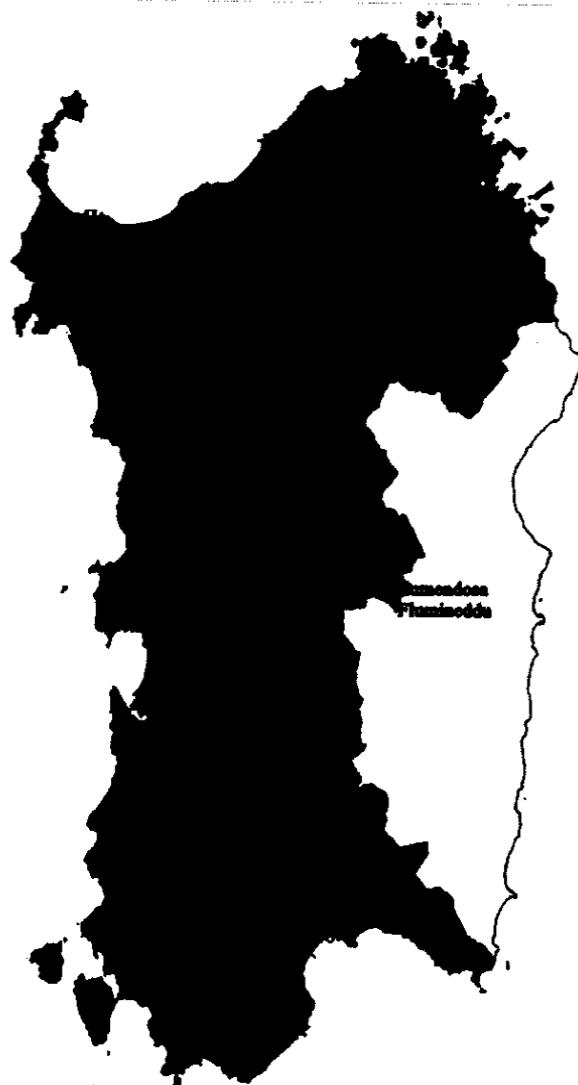

Si possono verificare fenomeni **localizzati** di:

- possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, generalmente contenuti all'interno dell'alveo;
- possibili condizioni di rischio residuo per il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori, anche in assenza di forzante meteo.

AVVERTENZE: i soggetti in indirizzo sono tenuti ad avviare le attività secondo le proprie competenze per il vigente livello di allerta, ai sensi della normativa vigente DPCM 27.02.2004 e successive modificazioni e integrazioni, del progetto esecutivo del Centro Funzionale Decentrato, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014 e del Manuale Operativo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014 e reso esecutivo, mediante la pubblicazione nel supplemento straordinario n.9 al BURAS n.7 del 12 febbraio 2015

D'ordine del Direttore Generale Protezione Civile

Graziano Nudda

Germana Manca